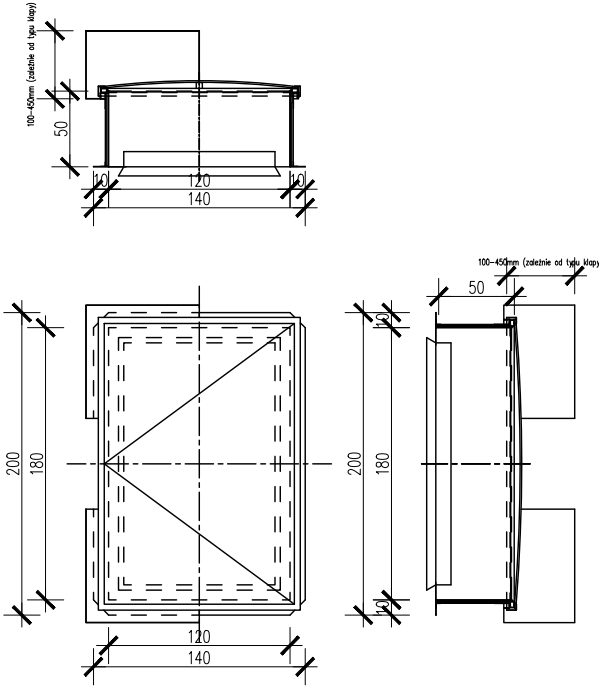
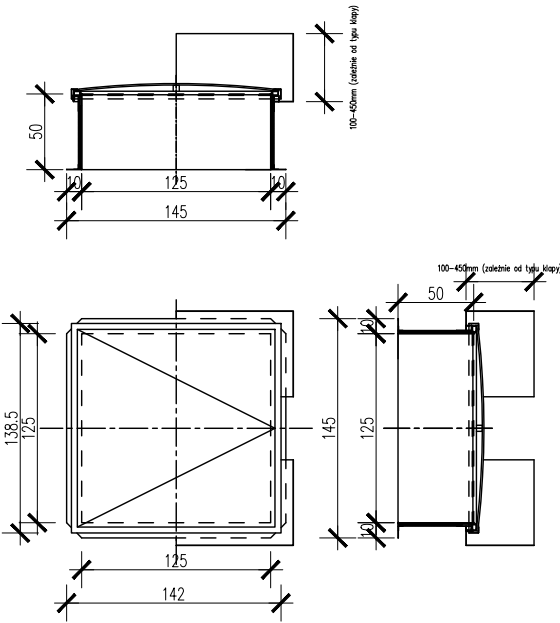
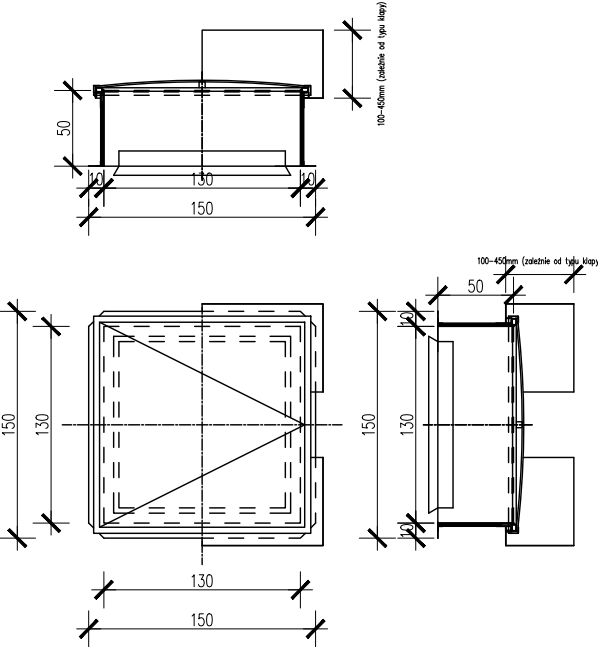



ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ

Symbol	klp1 klatka IV	klp2 klatka I	klp3 klatka II
Rysunki			
Wymiar nominalny	120x180cm	125x125cm	130x130cm
Wysokość podstawy	min.50cm	min.50cm	min.50cm
Wyposażenie	z owiewkami i kierownicą	z owiewkami	z owiewkami i kierownicą
Powierzchnia czynna oddymiania	1,73m2	1,09m2	1,35m2
Sterowanie	siłownik elektryczny 6A, 24V	siłownik elektryczny 4A, 24V	siłownik elektryczny 4A, 24V
Klasa SL	550	550	550
Powierzchnia geometryczna	2,16m2	1,56m2	1,69m2
Min. pow. napowietrzania (wg PN)	2,81m2	2,03m2	2,18m2
Opis	Kłapa o wymiarze 120x180 cm, jednoskrzydłowa, wyposażona w owiewki i kierownicę. Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna - płyta PIR 30mm. Współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K. Układ napędowy kłapy dymowej stanowi siłownik elektryczny 6A (klasa SL550), zasilany napięciem 24 V. Kłapa z funkcją przewietrzania i wylazu.	Kłapa o wymiarze 125x125 cm, jednoskrzydłowa, wyposażona w owiewki. Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna - płyta PIR 30mm. Współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K. Układ napędowy kłapy dymowej stanowi siłownik elektryczny 4A (klasa SL550), zasilany napięciem 24 V. Kłapa z funkcją przewietrzania i wylazu.	Kłapa Mercor mcr Prolight C130 o wymiarze 130x130 cm jednoskrzydłowa z owiewkami i kierownicą, o powierzchni czynnej oddymiania 1,35m2. Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna - płyta PIR 30mm. Współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K. Układ napędowy kłap dymowych stanowi siłownik elektryczny 4A (klasa SL550), zasilany napięciem 24 V. Kłapa z funkcją przewietrzania. Współpracuje z centralą mcr9705.

PP 0,00 = 160,40 m.n.p.m

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg				
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ARCHITEKTURA		
NAZWA ZAMIERZENIA	Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozszacowaniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiorą nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiorą nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego słupa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.				
TREŚĆ RYSUNKU	ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA - ZESTAWY	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA	06.2020
PROJEKTANT	dr inż. arch. MARCIN FURTAK	041/2008		SKALA RYSUNKU	1:100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. AGNIESZKA SOWIŃSKA	088/2011		NR RYS.	AZ1.1
OPRACOWUJĄCY					
UWAGI	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.				